




Istniejące złącze pomiarowe  
Franciszków ul. Dębowa 75

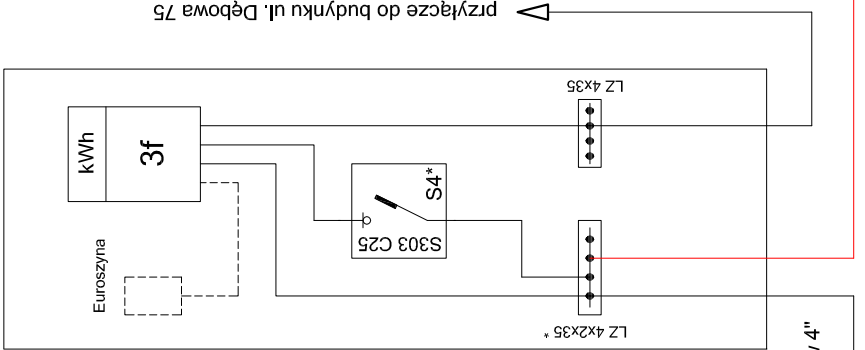

Projektowane złącze ZP1a  
Odrębne opracowanie

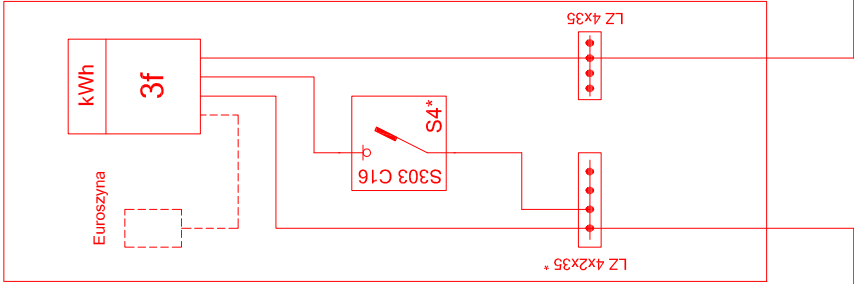

Rozdzielnica oświetlenia ulicznego SOU-2  
usytuowana obok złącza pomiarowego ZP1A

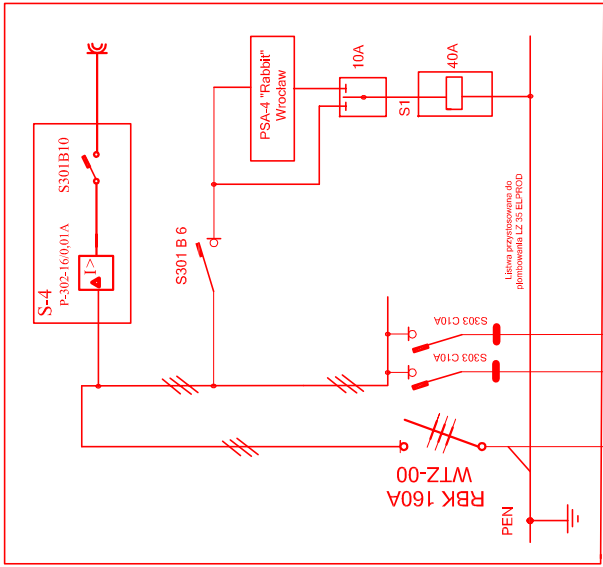

kier. stacja 2-0168 "Franciszków 4"


Projektowany YAKXS 4x35mm2 L= 2(7)m  
Odrębne opracowanie

1. Szkoła


2. Antoniew

ul. Dębowa Franciszków - YAKXS 4x35mm2 L=554(638)m

ul. Dębowa Franciszków - YAKXS 4x35mm2 L=96(114)m

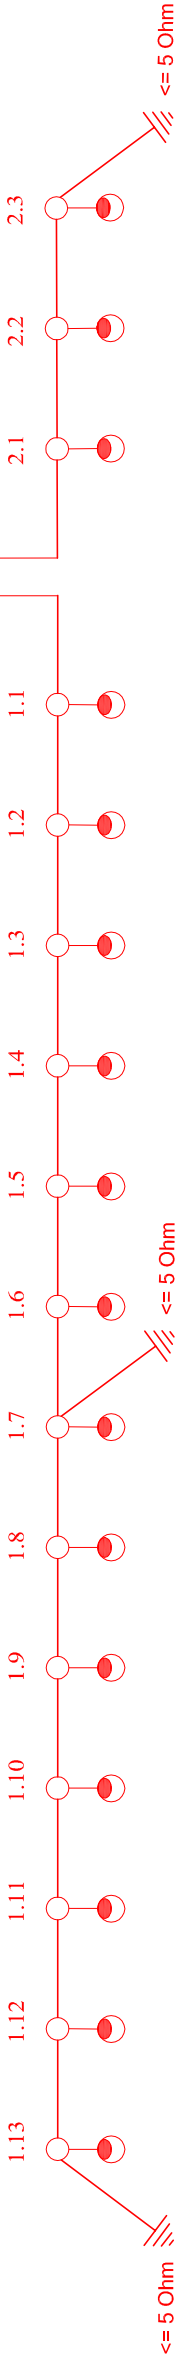

- Projektowane oprawy oświetleniowe Philips SGS 102/100W
- Projektowany słup oświetleniowy S-80 na fundamencie F-150

<div>Jednostka projektowa:</div> <div></div> <div>Millsen Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 60 96-500 Sodaczew tel./fax: +48 46862 16 63 e-mail: biuro@millsen.pl www: www.millsen.pl</div>	Inwestor: Gmina Wiskitki ul. Kosduski 1 96-315 Wiskitki	
	Inwestycja: Budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego we Franciszkowie ul. Dębowa gm. Wiskitki	
Zakres	Osoba	Podpis
Projektował	Jacek Zawadzki 25/98/Sk-ce	
Sprawdził	Jakub Kuźniński 24/98/Sk-ce	
Obiekt: Sieć energetyczna kablowa nN 0,4kV		
Nazwa rysunku: Schema ideowy zasilania		
Data:	Nr rys.:	Skala:
11.2018	Rys. 2	
Etap:		Wykonawczy