


STUDNIA WODOMIERNICZOWA PODWÓRZOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH ϕ 1200

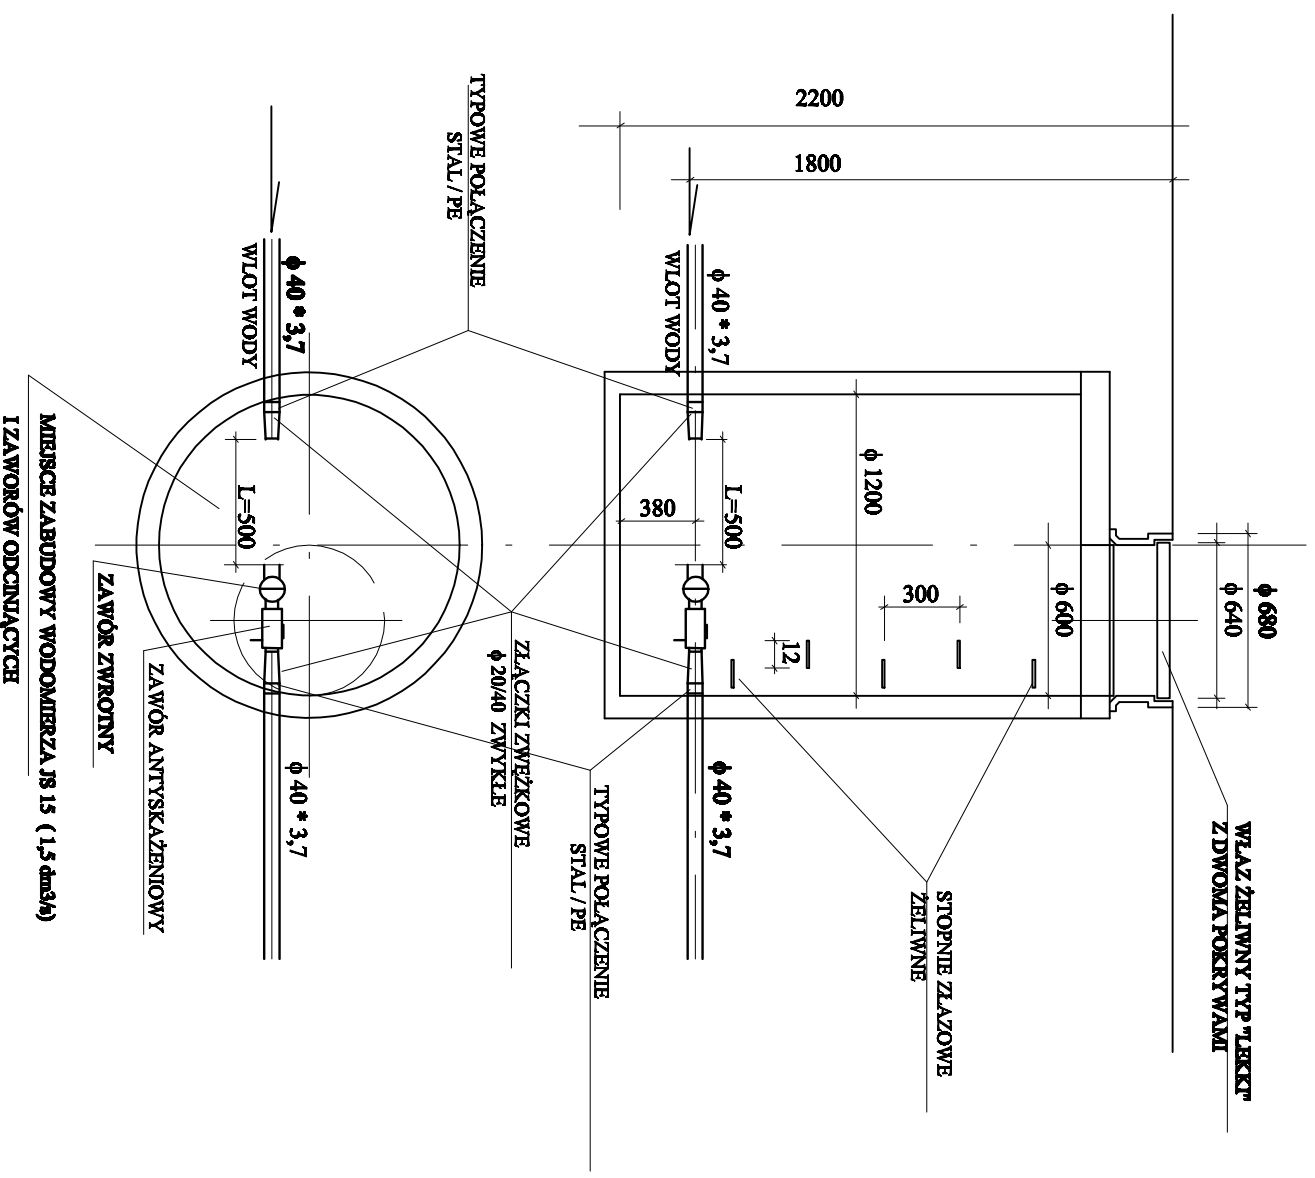

połączenie wodociągu ϕ	złączeni zwężkowe	rozstawienie L [mm]	liczba zaworów w studni	wydajność wodomierza [m ³ /h]
PE 40 * 3,7	32 / 20	500	dwie ϕ 20	do 5,0

Część budowlaną studzienki wyk. zgodnie z proji, typowym wg KB 4-4.11.5/(7)

studzienka wodomierzowa dla wodomierza skrzydełkowego typ SW-W-25-50 / SK